


Anlage zu Ziffer 10 der TAB 2019 Elektrische Verbrauchsgeräte

Stand: 1. März 2023

Inhalt

1. Steueraderbelegung.....	2
2. Allgemeiner Tarif mit Schwachlastregelung.....	3
3. Kombination von Vollspeicher und Durchlauferhitzer.....	4
4. Kombination von Voll- und Teilspeicheranlagen.....	5
5. Kombination von Einzelraum-Teilspeicheranlagen und Durchlauferhitzer.....	6
6. Kombination von Zentral-Teilspeicheranlagen und Durchlauferhitzer.....	7
7. Wärmepumpenanlagen.....	8
8. Ladeeinrichtungen.....	9

1. Steueraderbelegung

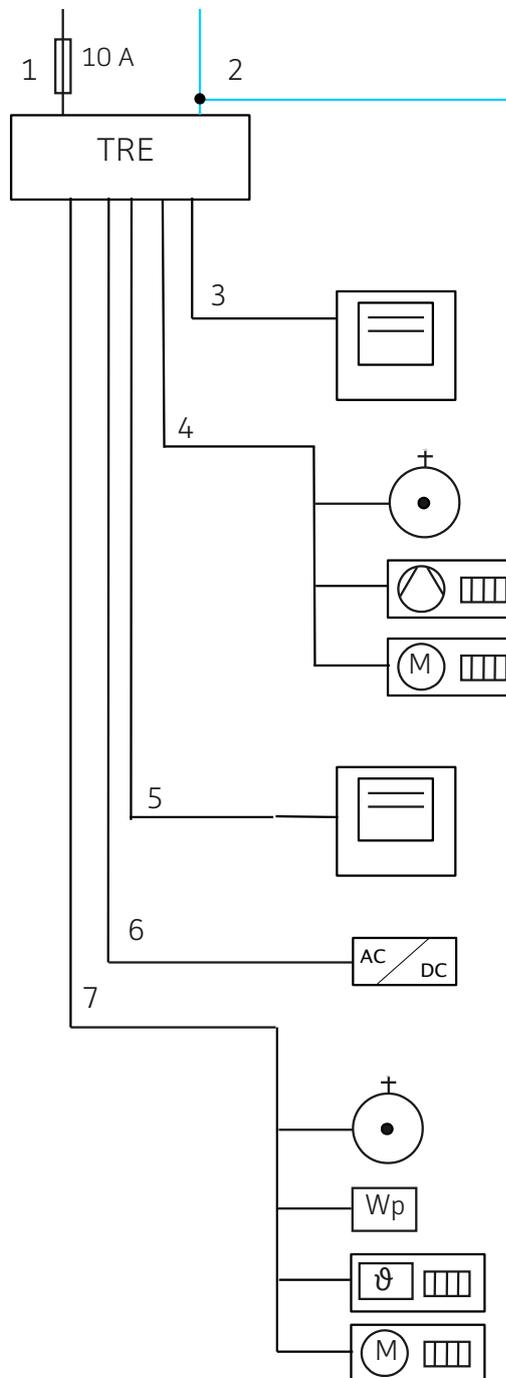

1: L1 (Außenleiter)
2: N (Neutralleiter)
N für alle Kundenrelais

3: Zweitarifzähler Tarifumschaltung
Allgemein HT/NT

4: Vollspeicheranlagen (Freigaben)

- Warmwasser-Vollspeicherheizung (Grundheizung, geschaltet für 8h, ggf. mit Starkheizung)
- Einzelraum-Vollspeicherheizung
- Zentral-Vollspeicherheizung


5: Zweitarifzähler Tarifumschaltung
Ladeeinrichtung HT/NT

6: Steuerung Ladeeinrichtung

7: Teilspeicheranlagen (Sperrzeiten)

- Durchlauferhitzer
- Wärmepumpen
- Einzelraum-Teilspeicherheizung
- Zentral-Teilspeicherheizung


2. Allgemeiner Tarif mit Schwachlastregelung

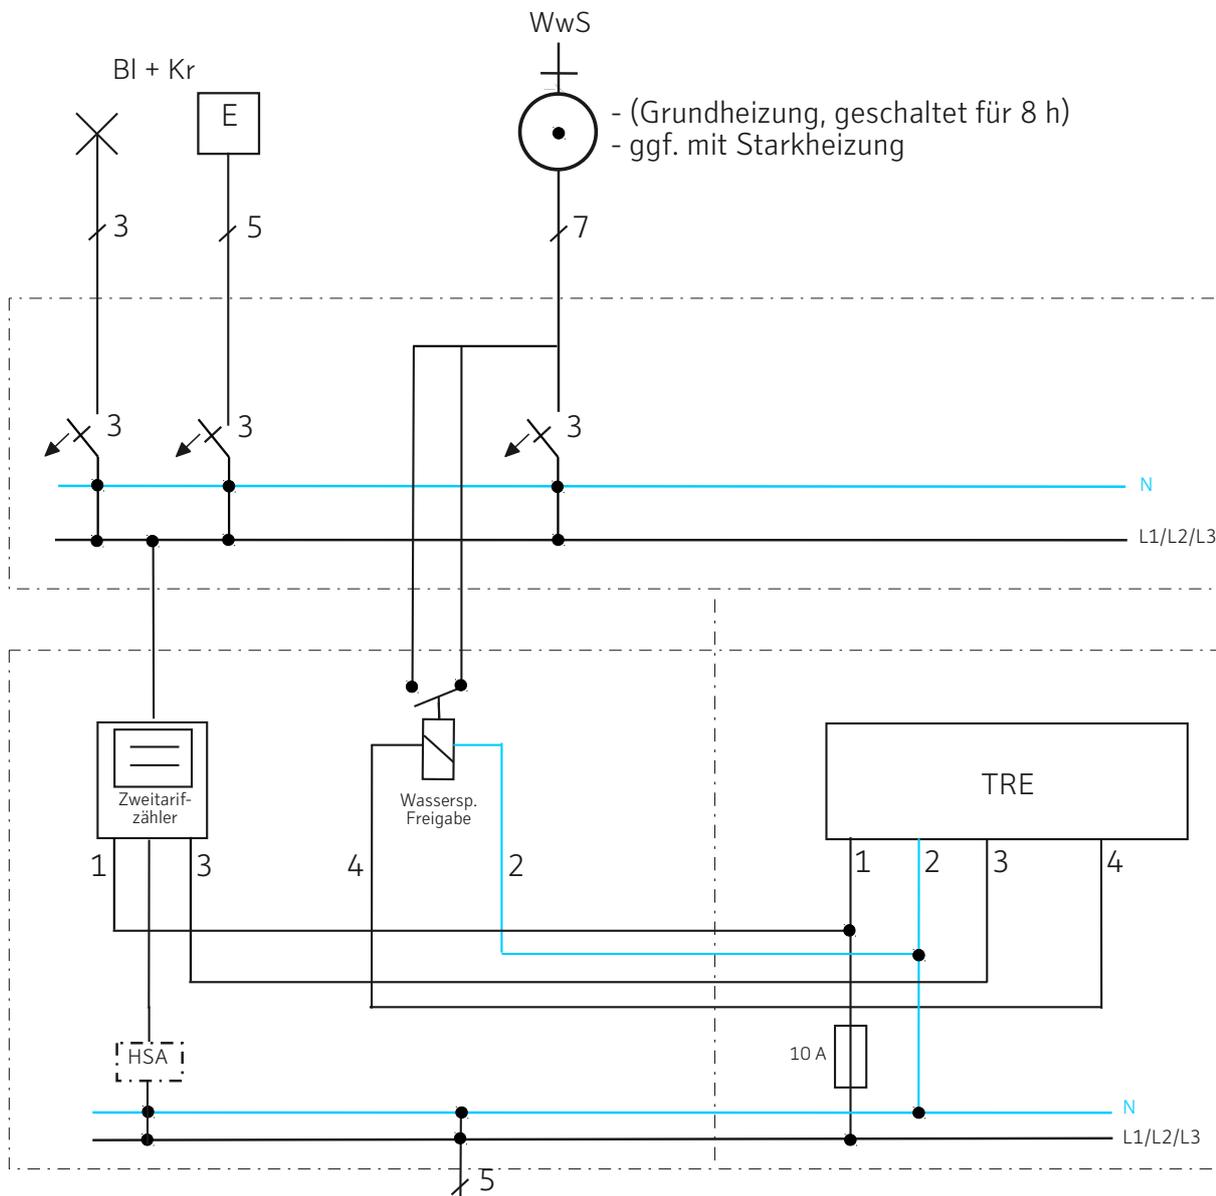

Steueradernummern:

- 1, 2: L1 / N
- 3: Tarifumschaltung HT/NT
- 4: Freigabe Vollspeicher + Boiler


3. Kombination von Vollspeicher und Durchlauferhitzer

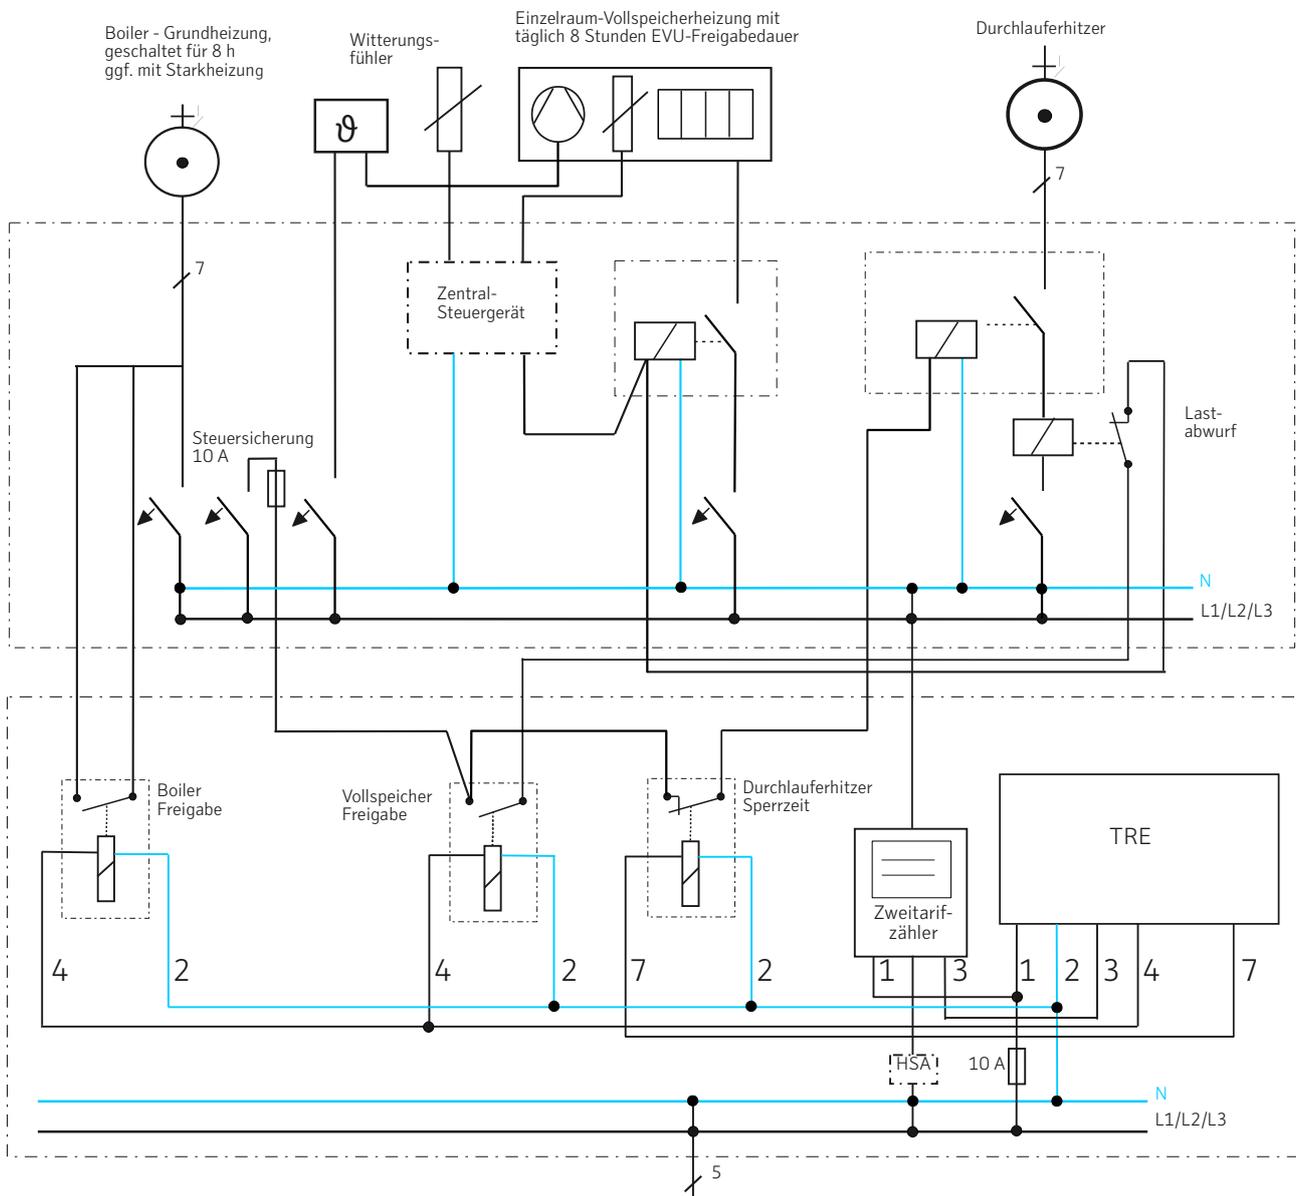

Steueradernummern:

- 1, 2: L1 / N
- 3: Tarifumschaltung HT/NT
- 4: Freigabe Vollspeicher + Boiler
- 7: Sperrzeit


4. Kombination von Voll- und Teilspeicheranlagen

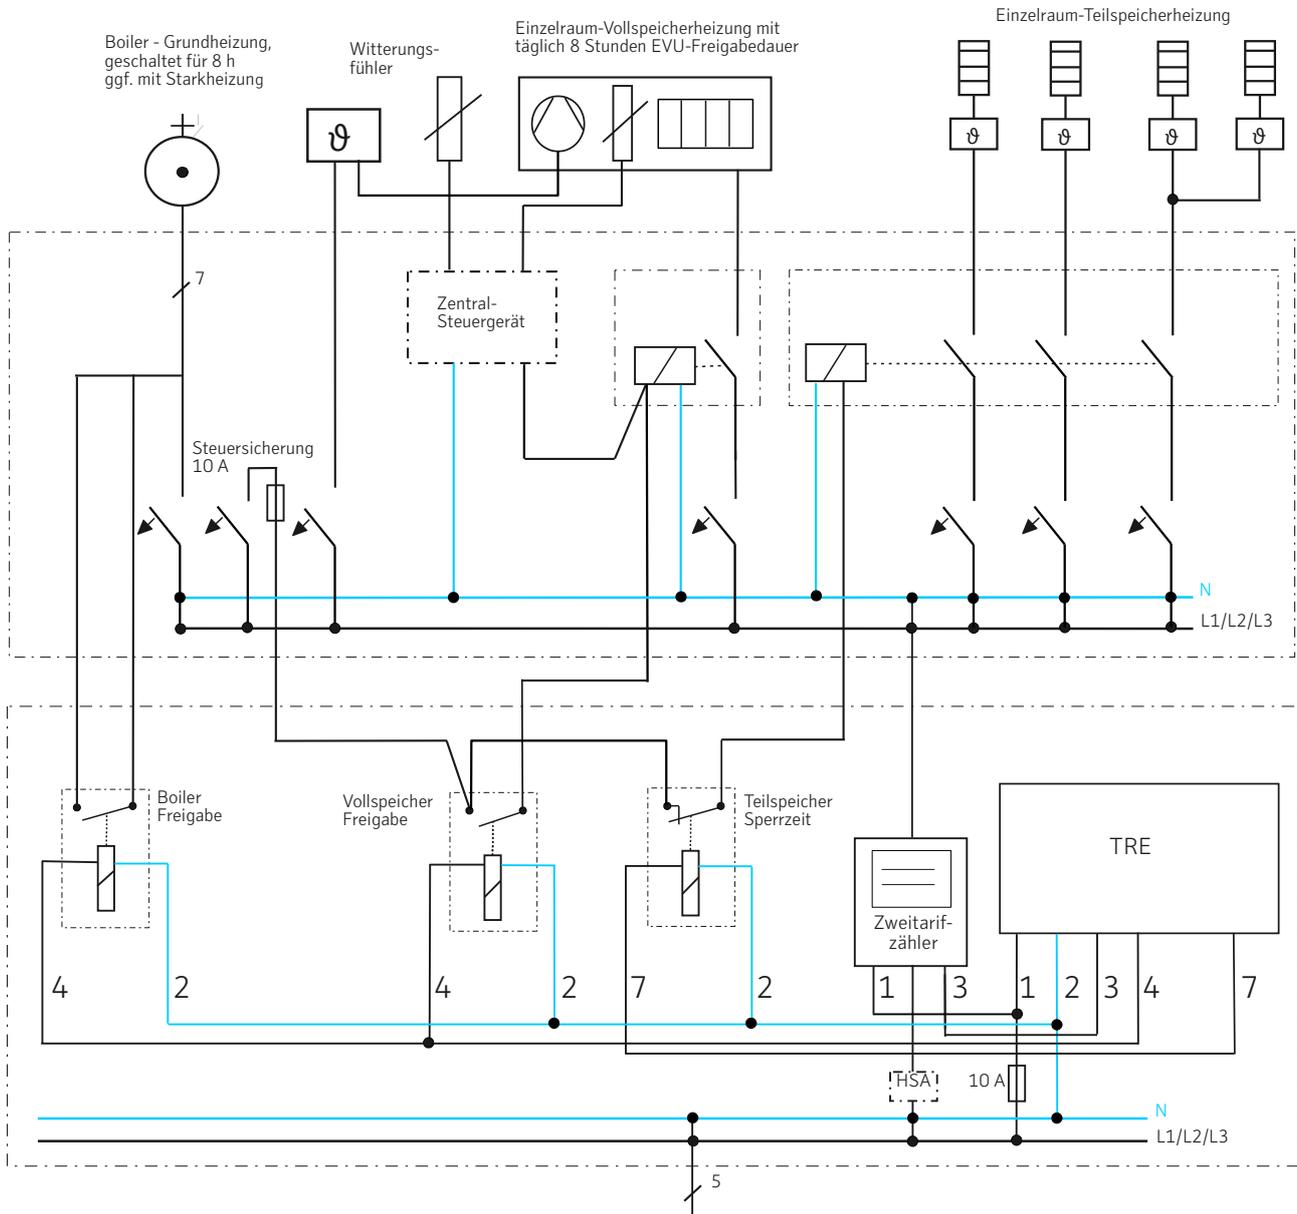

Steueradernummern:

- 1, 2: L1 / N
- 3: Tarifumschaltung HT/NT
- 4: Freigabe Vollspeicher + Boiler
- 7: Sperrzeit


6. Kombination von Zentral-Teilspeicheranlagen und Durchlauferhitzer

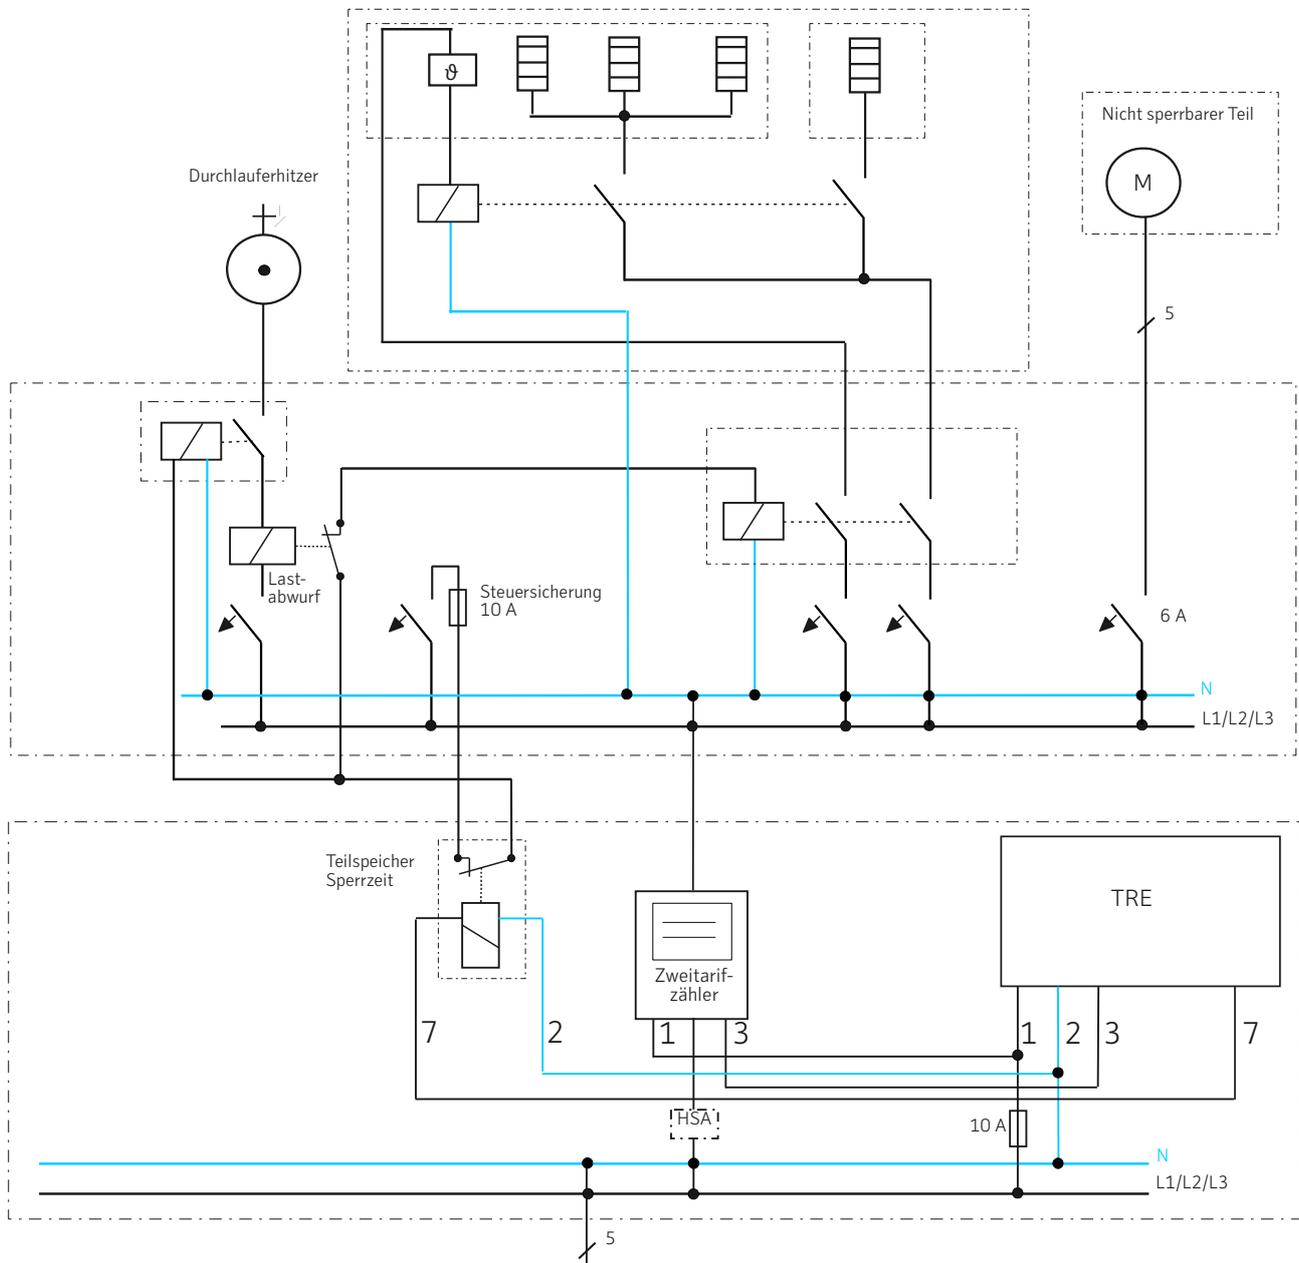

Steueradernummern:

- 1, 2: L1 / N
- 3: Tarifumschaltung HT/NT
- 7: Sperrzeit

7. Wärmepumpenanlagen

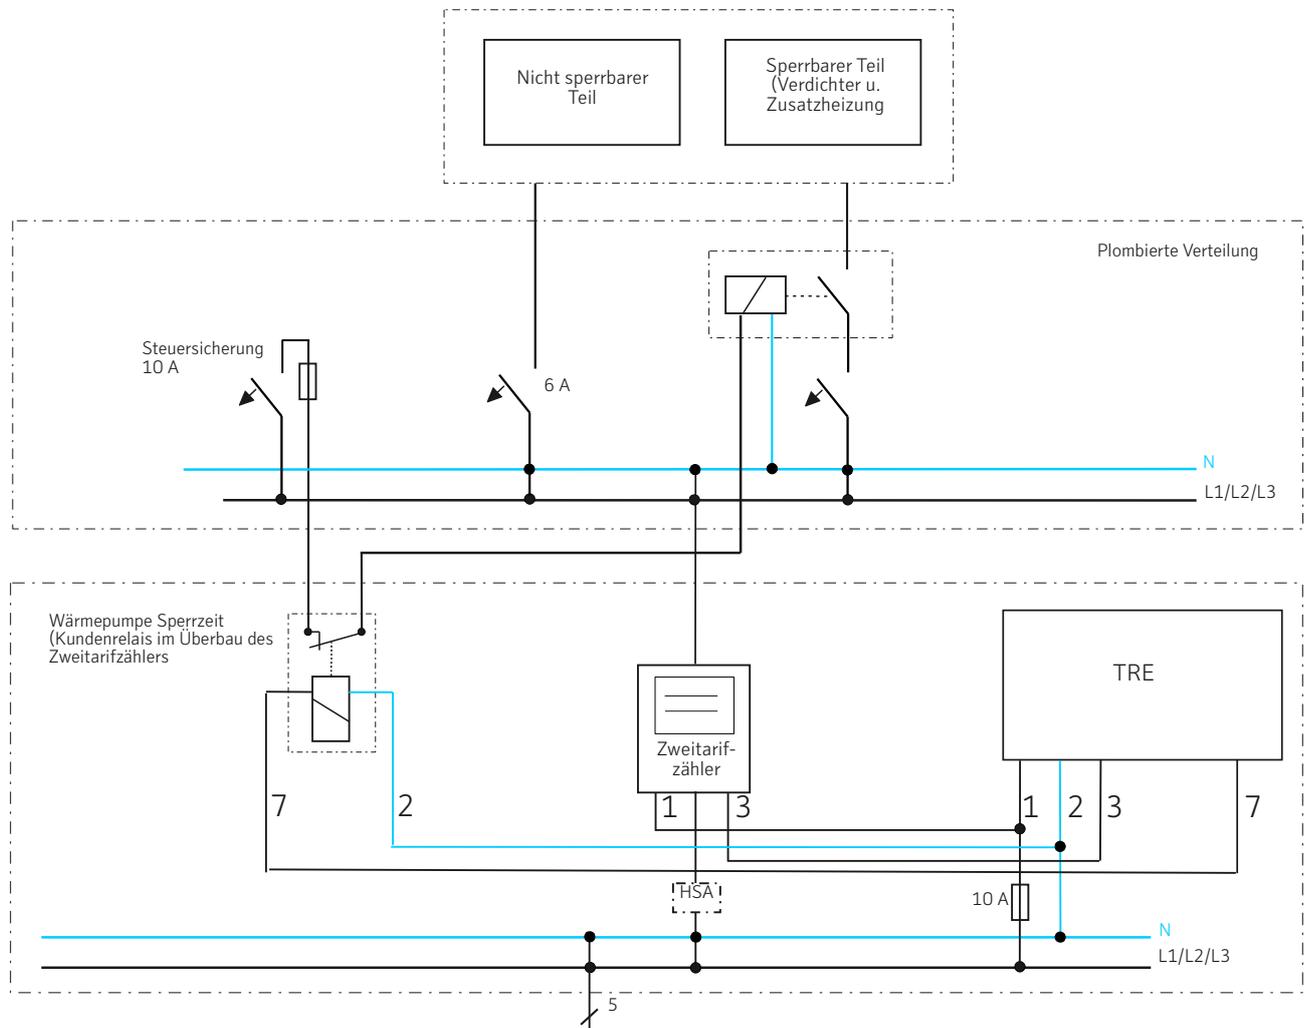


Steueradernummern:

- 1, 2: L1 / N
- 3: Tarifumschaltung HT/NT
- 7: Sperrzeit

- keine Automaten im Zählerüberbau
- verriegelbare Abdeckstreifen verwenden
- Steueradern im Zählerschrank über Querverdrahtung führen
- bei Benutzung des EVU-Kontakts in der Wärmepumpe kann der Sperrschütz in der Verteilung entfallen
- Sperrzeitrelais im Zählerüberbau

8. Ladeeinrichtung (bis 30 kW)

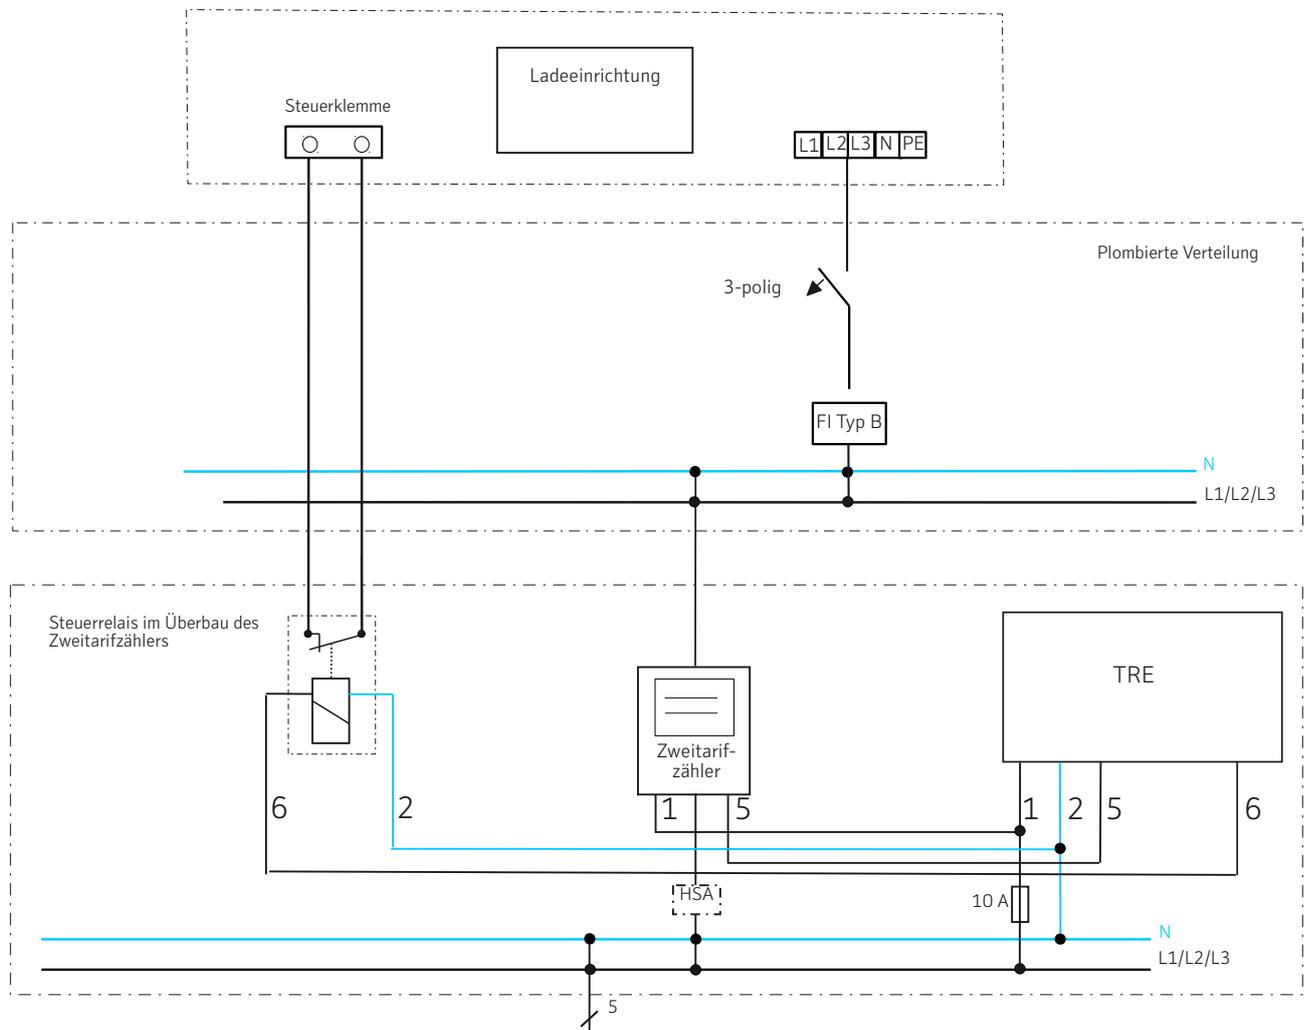

Steueradernummern:

- 1, 2: L1 / N
- 5: Tarifumschaltung HT/NT Laden
- 6: Steuerung Ladeeinrichtung

- keine Automaten im Zählerüberbau
- verriegelbare Abdeckstreifen verwenden
- Steueradern im Zählerschrank über Querverdrahtung führen
- Steuerrelais im Zählerüberbau
- separate plombierbare Verteilung
- steuerbares Lastmanagement über potentialfreien Kontakt oder über Lastschütz