


# Netzrelevante Daten – 2023

Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung


Pmax[kW] 25.108,94

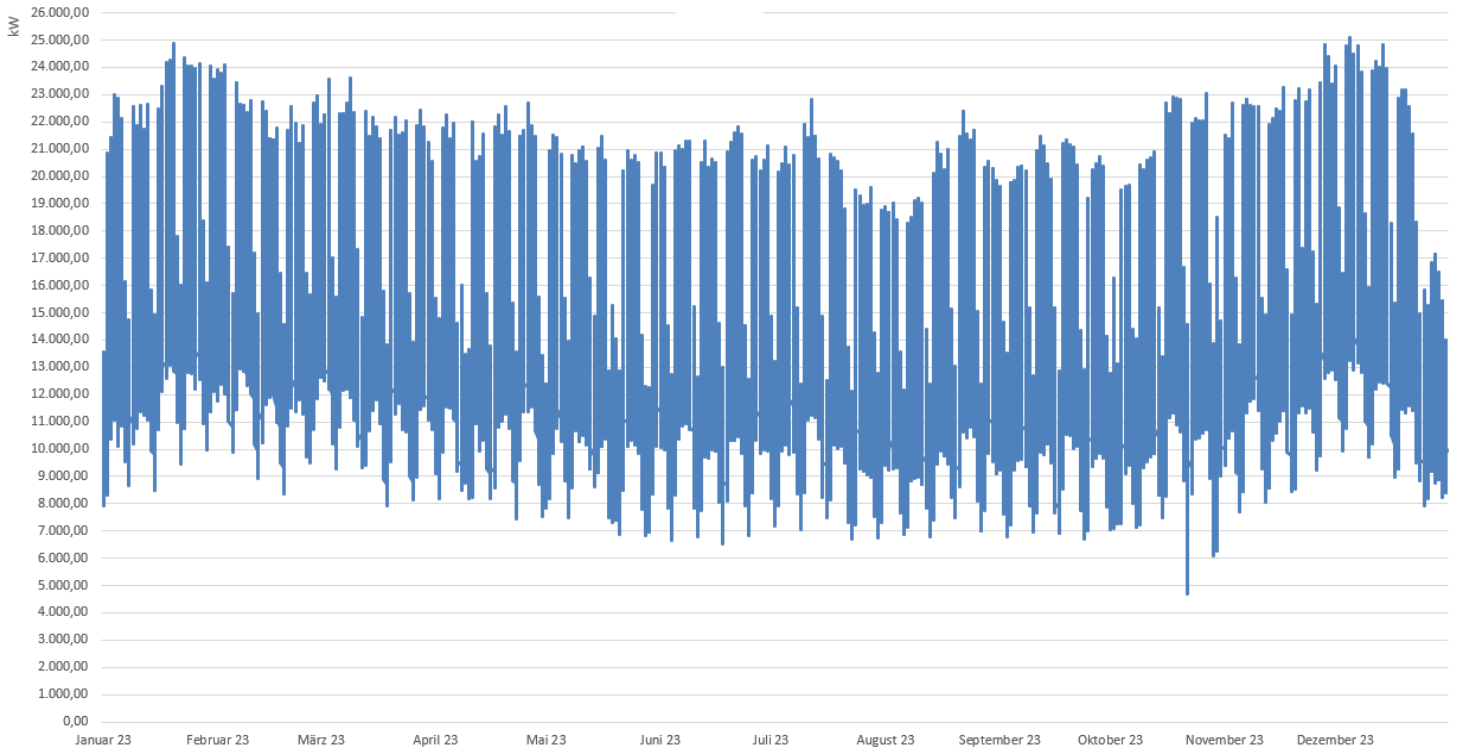

Summenlast der Netzverluste	Pmax [MW]	0,929
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	Pmax [MW]	23,620
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	W [MWh]	84.438,160


Summe aller Einspeisungen für Spannungsebene M und zeitlicher Verlauf

Pmax[kW] 11.910,24

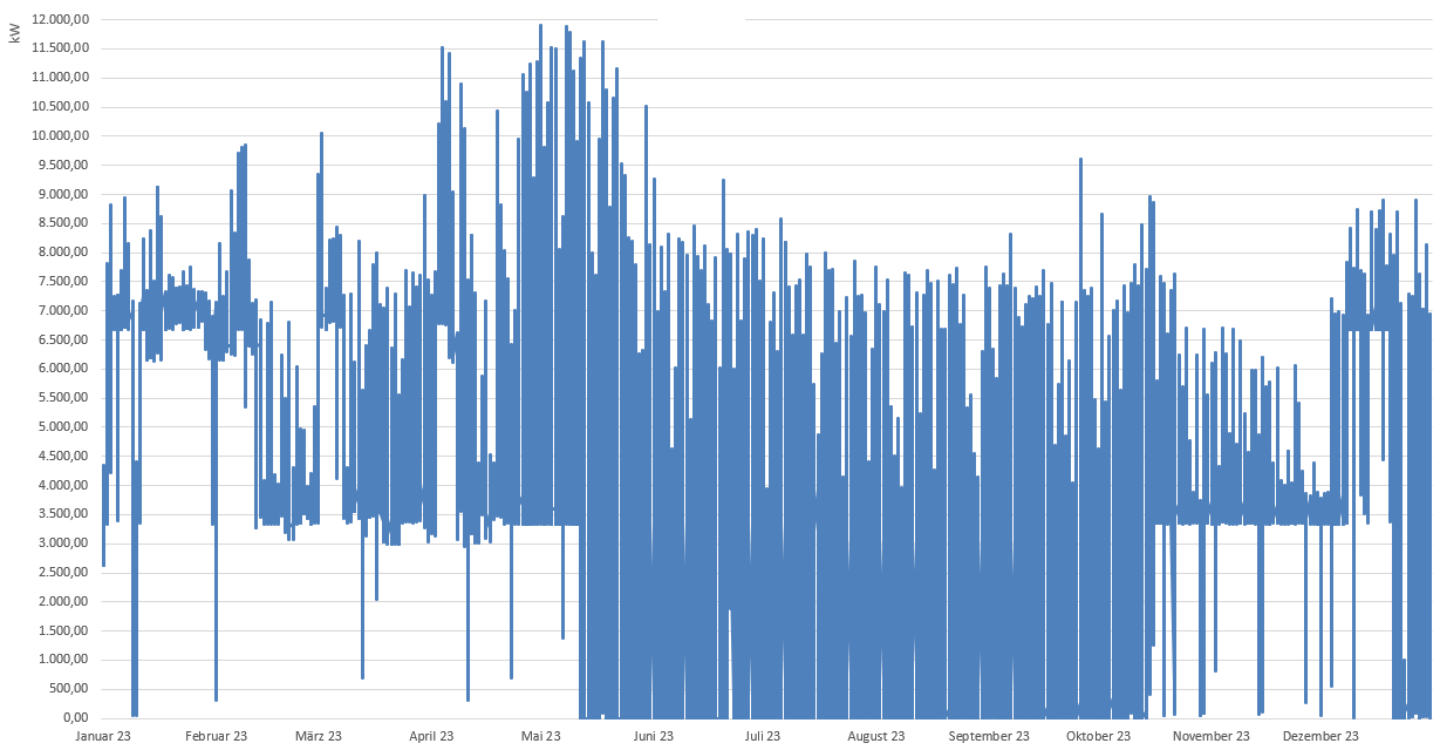

Summe aller Einspeisungen für Spannungsebene N und zeitlicher Verlauf

Pmax[kW] 4.645,57

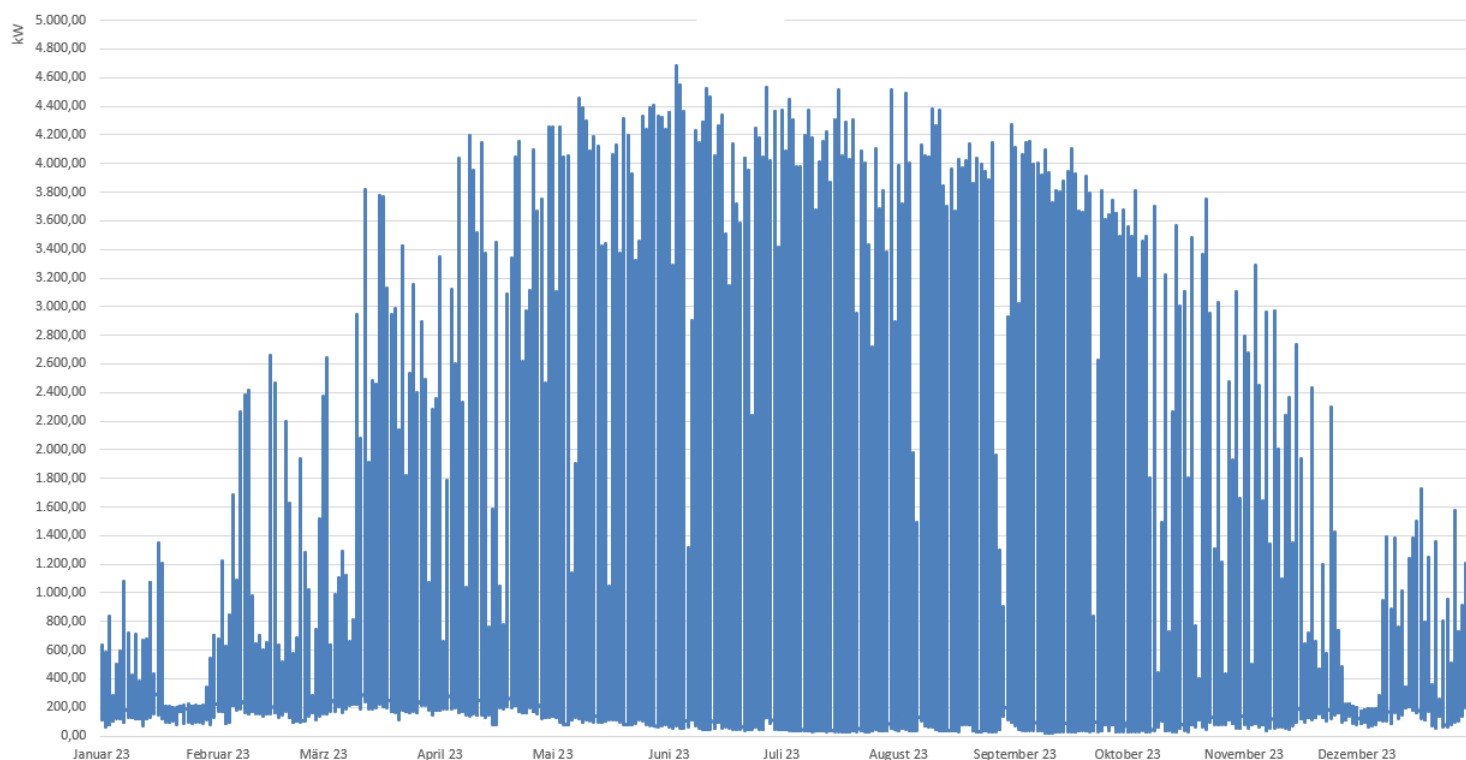

Netzverluste		
Menge der Verlustenergie	W [MWh]	4.698,393
Preis der Verlustenergie	ct/kWh	23,063
Mittelspannung MS	W [MWh]	1.218,636
Umspannung MS/NS	W [MWh]	1.083,351
Niederspannung NS	W [MWh]	2.396,406

Entnahmen pro Netz- und Umspannebene		
Mittelspannung MS	W [MWh]	46.741,415
Umspannung MS/NS	W [MWh]	2.346,563
Niederspannung NS	W [MWh]	71.933,516