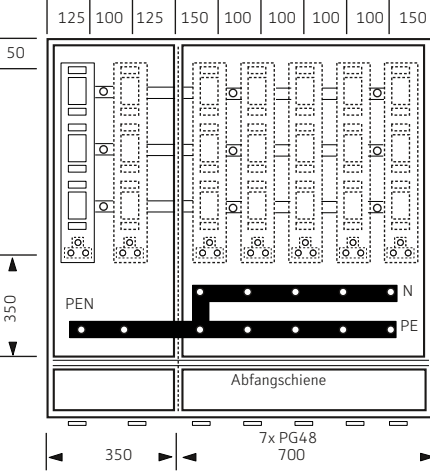
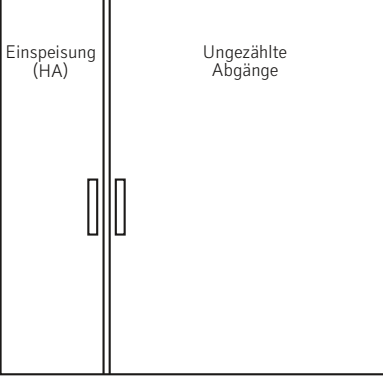
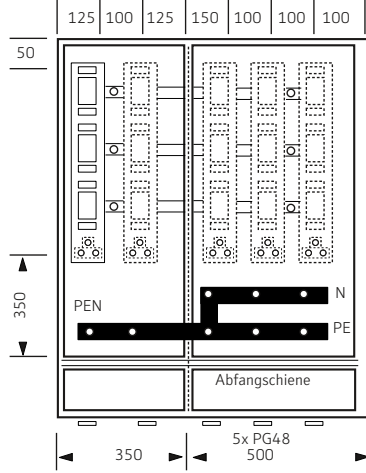
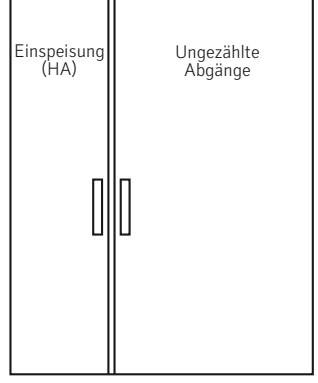


Anlage zu Ziffer 5 der TAB 2007 Netzanschluss (Hausanschluss)

Stand: 1. Juli 2016

Hausanschluss mit mehreren ungezählten Abgängen

<p>Bestückung Zugang</p> <p>Abgänge</p> <p>H x B x T mm</p> <p>Typ (Beispiel)</p>	<p>1 Sicherungsleiste Gr. 2 / 400 A eingebaut. 1 Reserveplatz für Leistentyp: Jung LB 400 V</p> <p>Sammelschiene vorbereitet zum Einbau von 5 Leisten. Zu- und Abgänge unten.</p>   <p>7x PG48 700</p> <p>Abfangschiene</p> <p>Einspeisung (HA) Ungezählte Abgänge</p> <p>1200 x 950 x 360</p> <p>Striebel & John KS 877</p>	<p>1 Sicherungsleiste Gr. 2 / 400 A eingebaut. 1 Reserveplatz für Leistentyp: Jung LB 400 V</p> <p>Sammelschiene vorbereitet zum Einbau von 3 Leisten. Zu- und Abgänge unten.</p>   <p>5x PG48 500</p> <p>Abfangschiene</p> <p>Einspeisung (HA) Ungezählte Abgänge</p> <p>1200 x 750 x 360</p> <p>Striebel & John KS 876</p>
---	--	--

- Nur nach vorheriger Rücksprache mit den Stadtwerken Fürstfeldbruck
- Schrank ist bauseits zu liefern und zu montieren
- Schließung über Doppelbart, plombierbar